


Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau

Fernwärmehausstation und Warmwasserbereitung

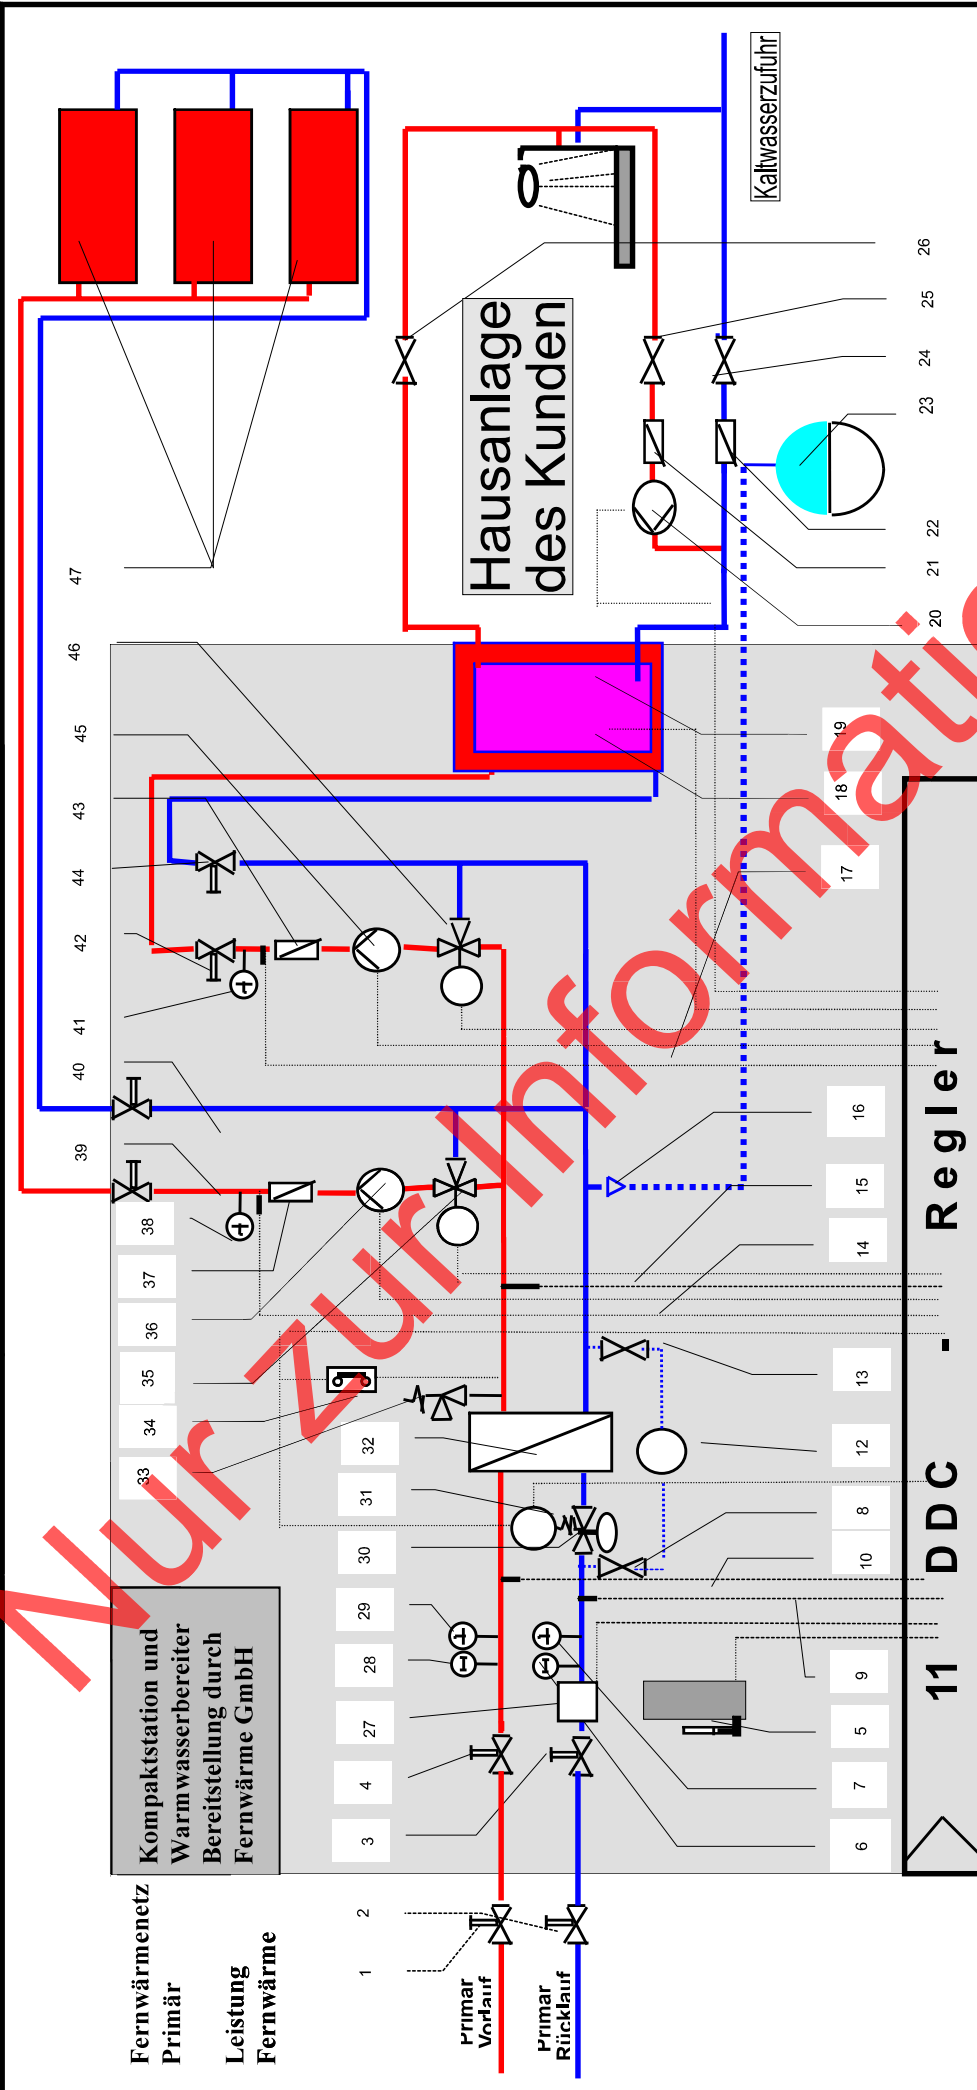

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|-----------------------------|----|--|----|----------------------------|----|-----------------------|----|----------------------|
| 1 | Kugelh.Prümrü. Hauseingang | 8 | Primäranschluss Füllstrecke | 16 | Anschluss Ausdehnungsgef. | 24 | Kaltwasserventil | 32 | Wärmetauscher | 40 | Kugelhahn Rückl. |
| 2 | Kugelh.Prümrü. Hauseingang | 9 | Fühler Primärücklauf | 17 | Fühler Brauchwasser Vorlauf | 25 | Ventil Zirkulationsleitung | 33 | Sicherheitsventil | 41 | Thermometer |
| 3 | Kugelh.Prümrü. Station | 10 | Fühler Primärvorlauf | 18 | Fühler Speicher | 26 | Warmwasserventil | 34 | Sicherheitsthermostat | 42 | Kugelhahn Vorl. |
| 4 | Kugelh.Prümrü. Station | 11 | DDC - Regler | 19 | Warmwasserspeicher | 27 | Wärmemengenzähler | 35 | Mischer Heizkreis | 43 | Rückschlagkl.opt. |
| 5 | Außentemperaturfühler | 12 | Warmwasserzähler | 20 | Zirkulationspumpe | 28 | Manometer Vorlauf | 36 | Umwälzpumpe Heizkreis | 44 | Kugelhahn Rückl. |
| 6 | Manometer Rücklauf | 13 | Sekundäranschl. Füllstrecke | 21 | Rückschlagklappe | 29 | Thermometer Vorlauf | 37 | Rückschlagklappe | 45 | Umwälzpumpe Brauchw. |
| 7 | Thermometer Rücklauf | 14 | Fühler Heizkr. Vorlauf | 22 | Rückschlagklappe | 30 | Differenzdruckregler opt. | 38 | Thermometer | 46 | Mischer Brauchw. |
| | | 15 | Sekundärfühler | 23 | Ausdehnungsgefäß+ Anschl. Kundenanlage | 31 | Vorregelventil | 39 | Kugelhahn Vorl. | 47 | Heizkörper |